

ДВ-10.3.00.00 С

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

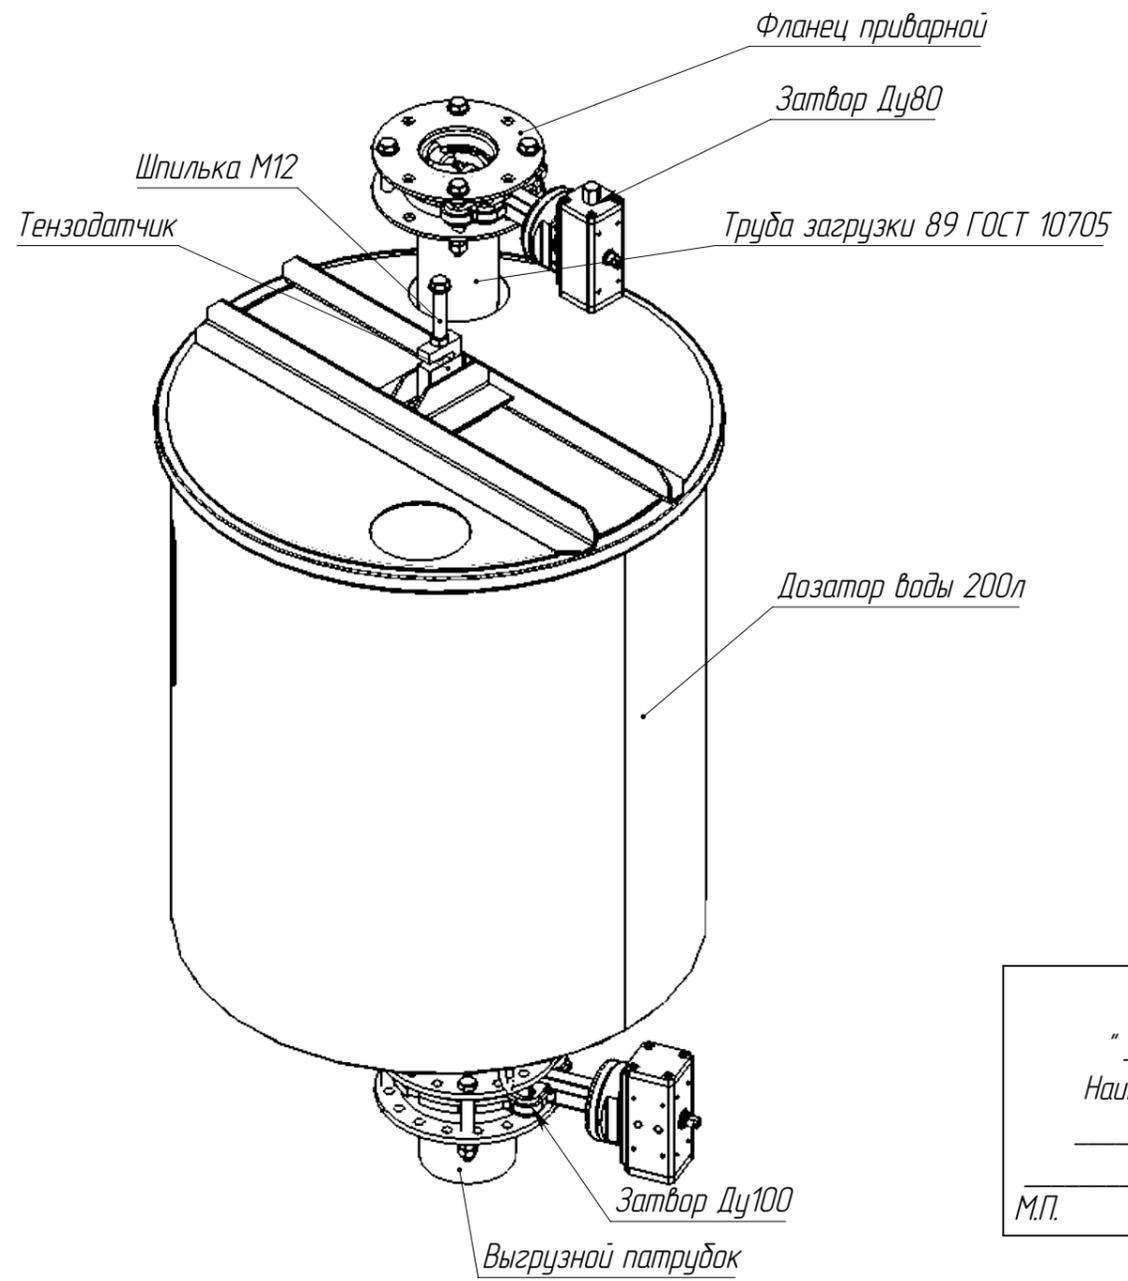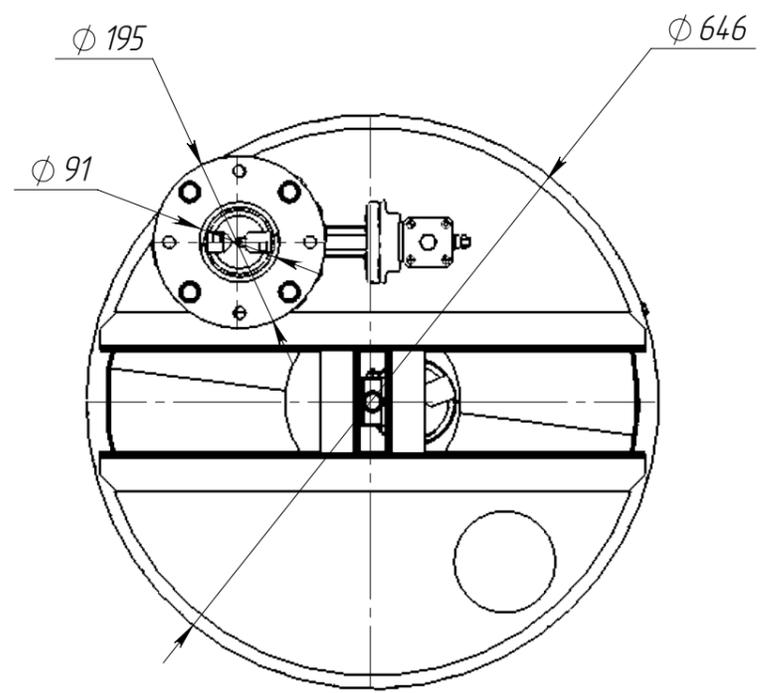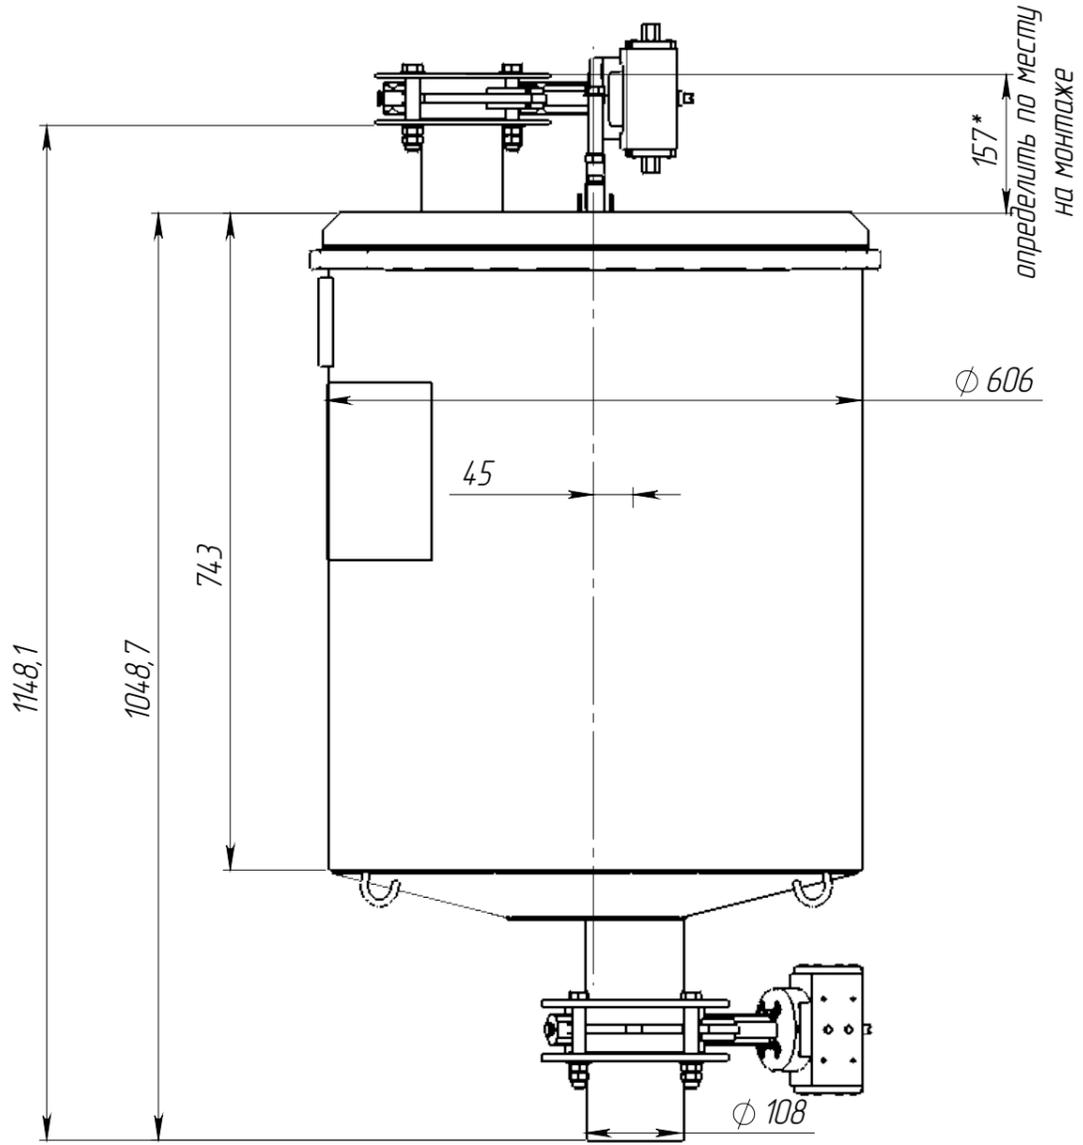

СОГЛАСОВАНО  
"\_\_\_"\_\_\_\_20\_\_г.  
Наименование заказчика  
\_\_\_\_\_  
М.П.

- \* Р-ры справочные
- Неуказанные предельные отклонения по Н14, h14, ±IT14/2

					<b>ДВ-20.100.00.00 ВО</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Дозатор воды 200л</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Соловьев			21.09.2020				1:10
Пров.	Соловьев							
Т. контр.	Усманов					Лист 1	Листов 1	
Н. контр.								
ГИП	Гизятуллин				Схема	<b>ТензоТехСервис</b> тел/факс: (843)554-45-45 сайт: Тензотехсервис.РФ		
Утв.	Романов							