
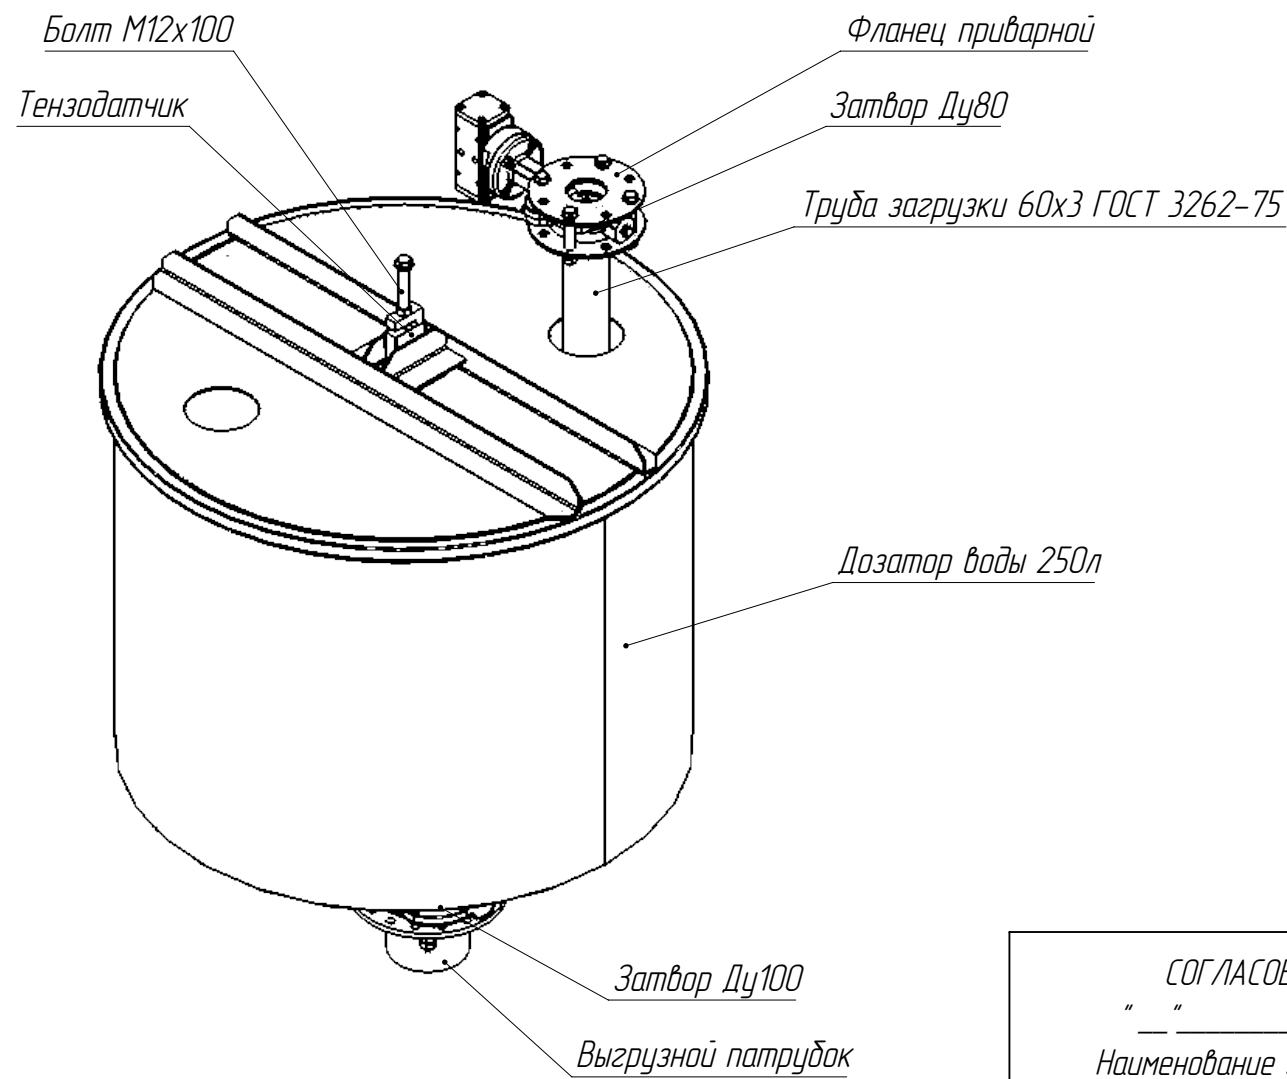
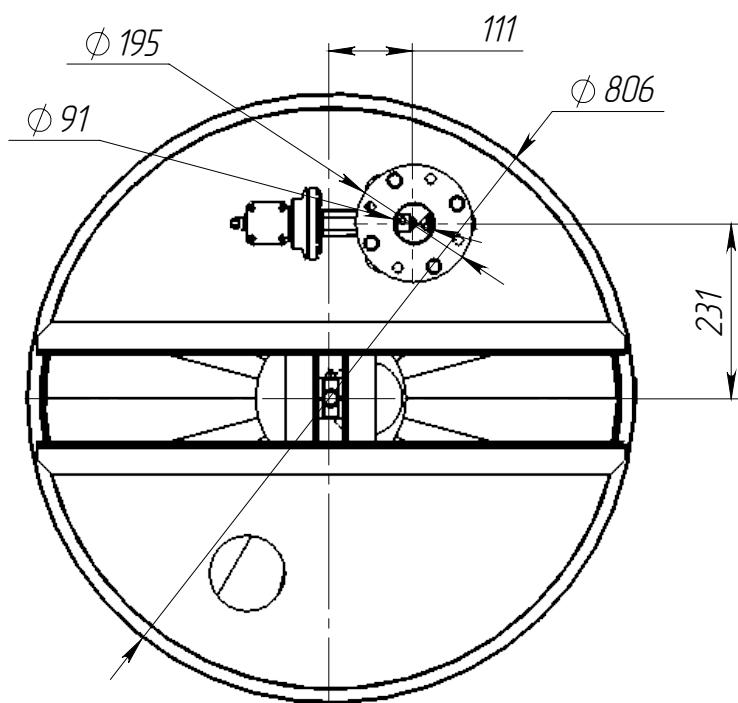


Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №

ДВ-10.0.000 С

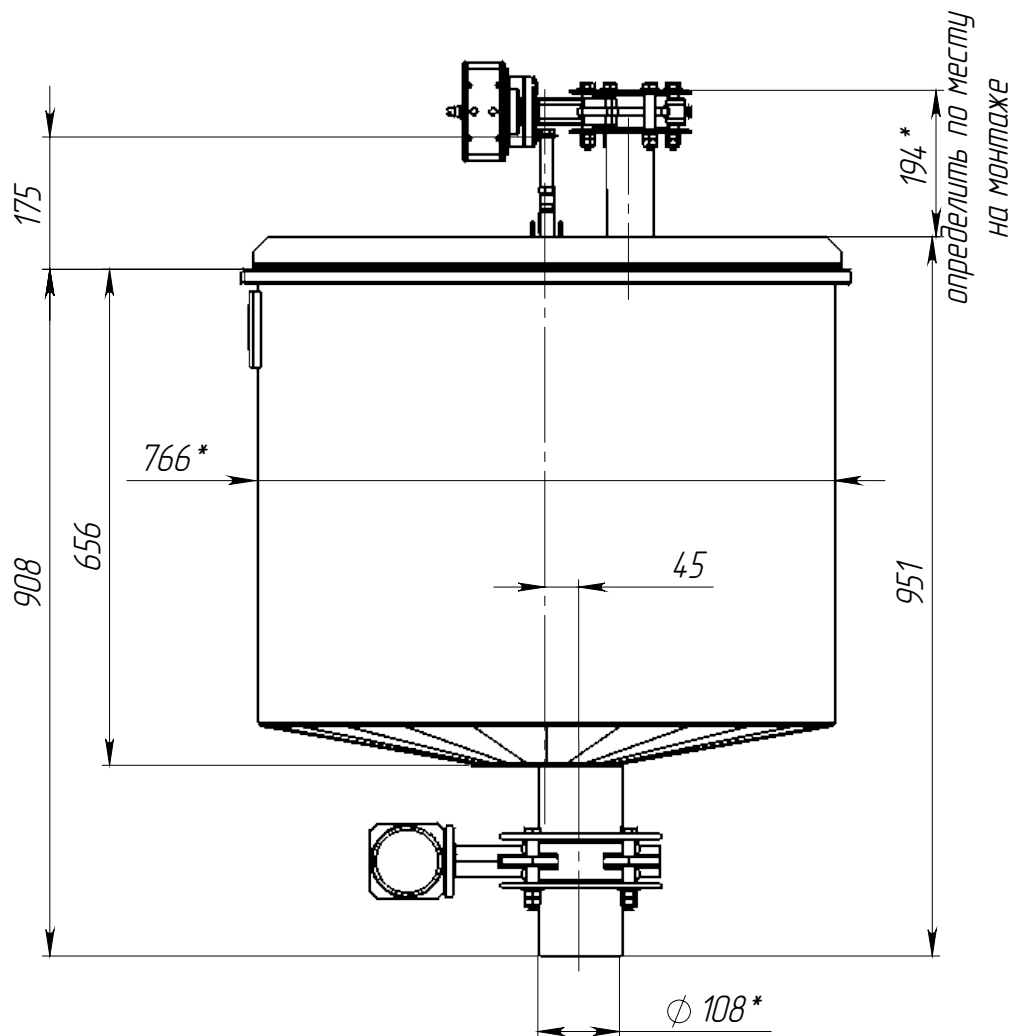

СОГЛАСОВАНО
"___"____20__г.
Наименование заказчика

М.П.

- * Р-ры справочные
- Неуказанные предельные отклонения по Н14, h14, ± IT14/2

					ДВ-25.102.00.00 ОВ									
					Дозатор воды 250л			Лит.		Масса	Масштаб			
										84.46	1:10			
								Лист 1		Листов 1				
								ТензоТехСервис тел/факс: (843) 554-45-45 сайт: Тензотехсервис.РФ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Общий вид									
Разраб.		Соловьев		29.04.2020										
Пров.		Соловьев												
Т. контр.														
Н. контр.		Гизятуллин												
Утв.		Романов												