
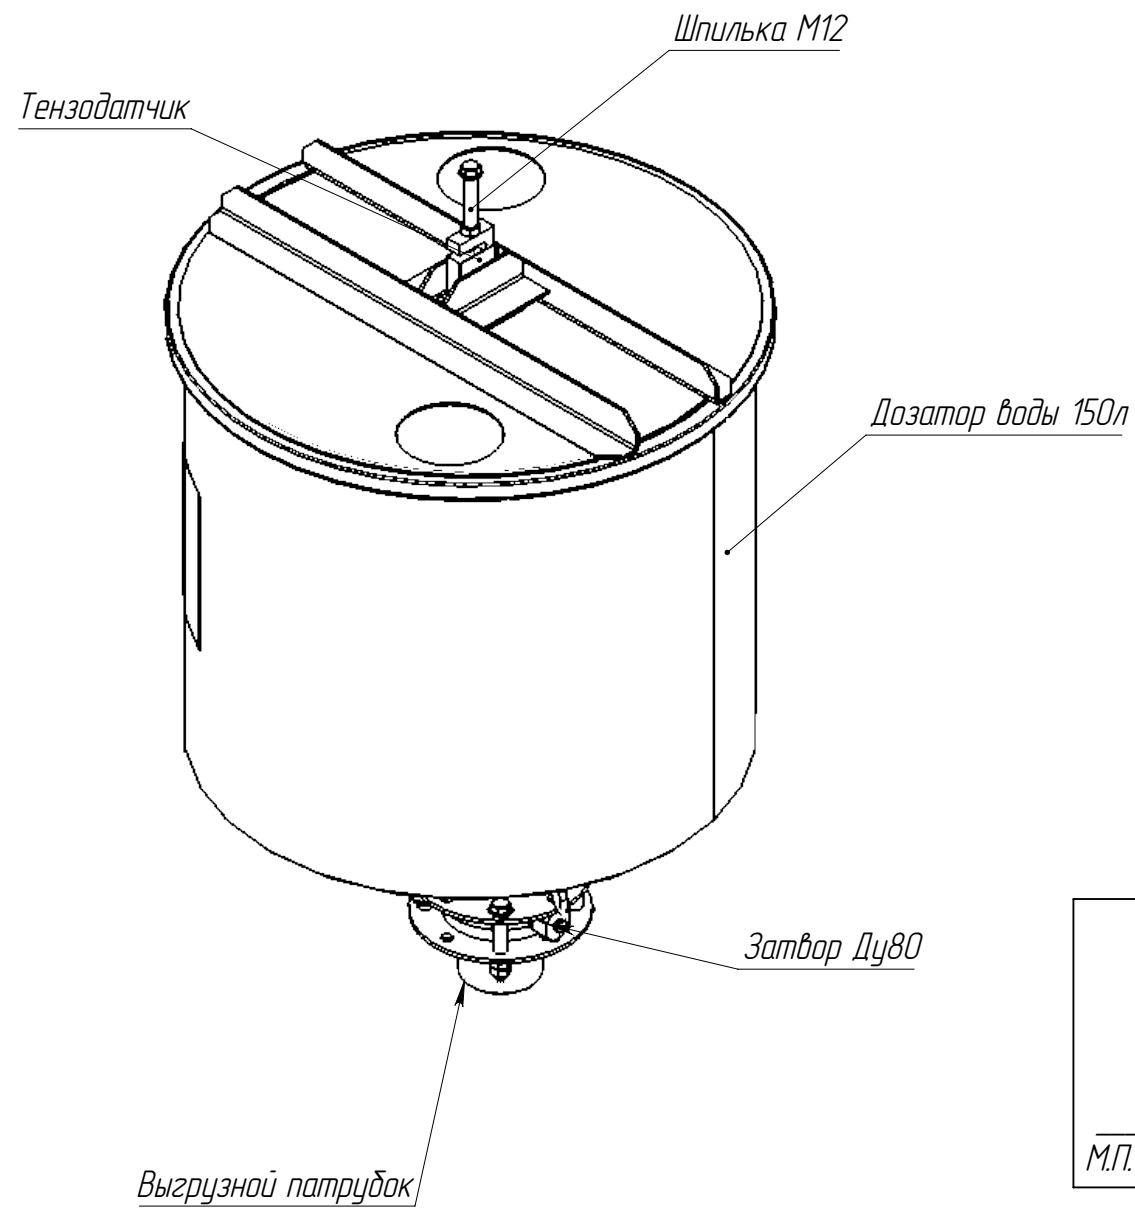
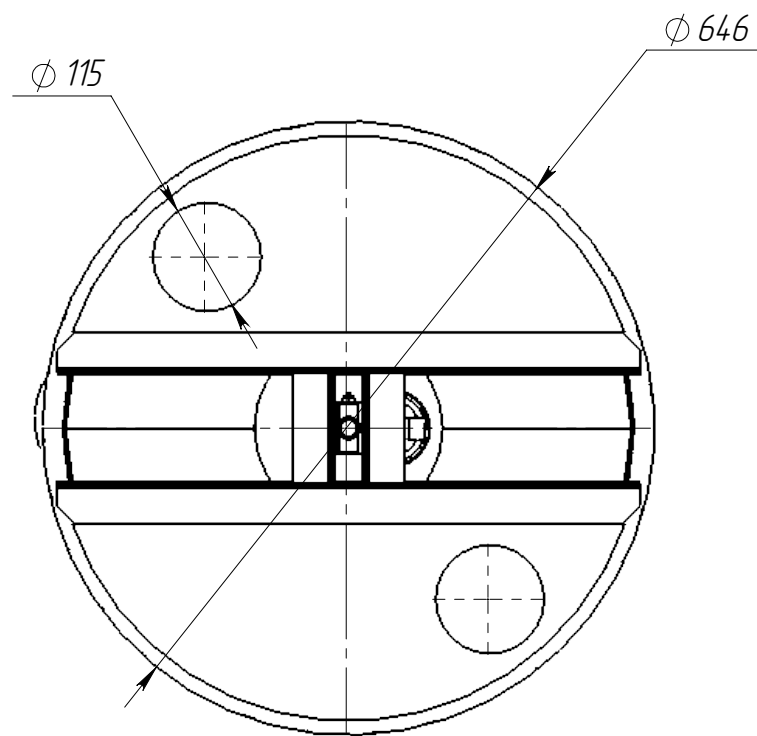


ДВ-10.3.00.00 С

Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

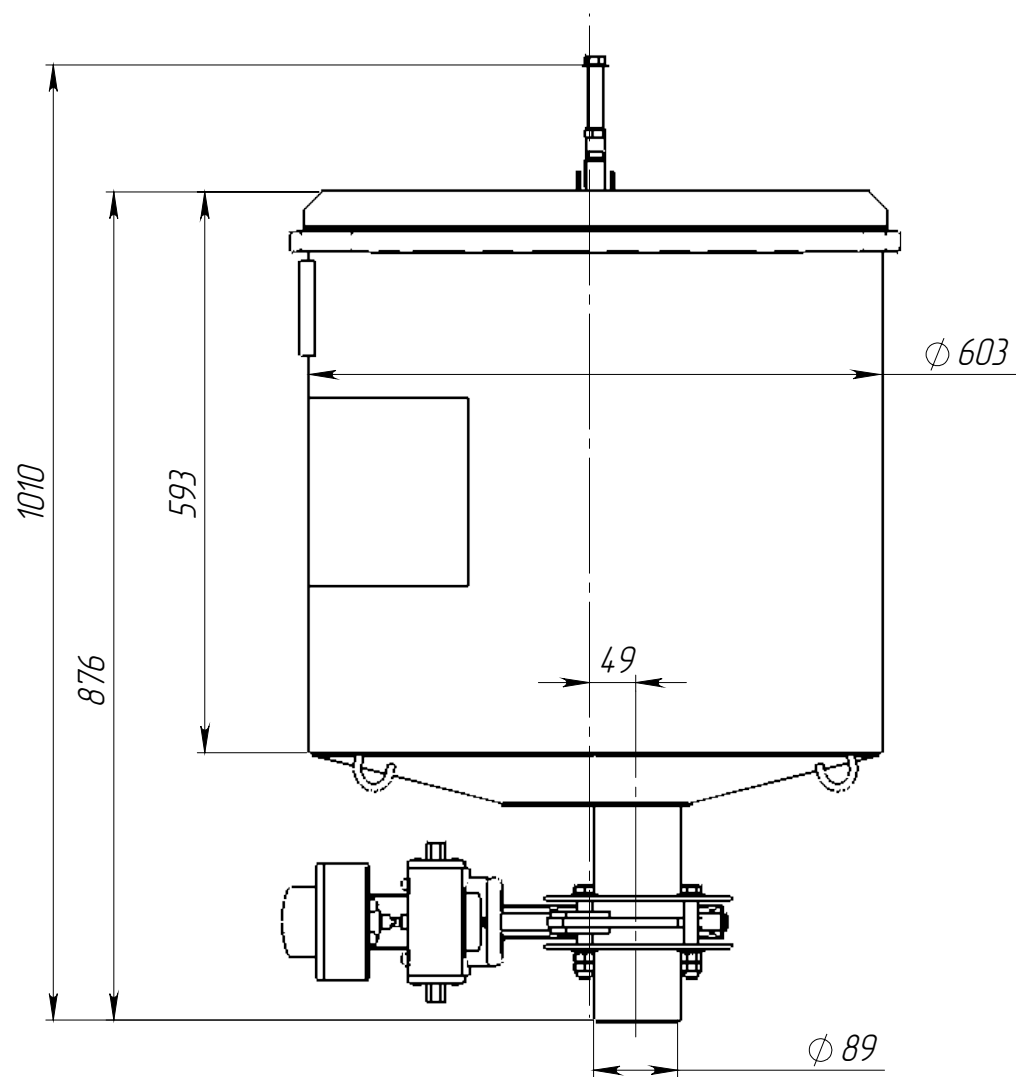

СОГЛАСОВАНО
"___"____20__г.
Наименование заказчика

М.П.

1. * Р-ры справочные
2. Неуказанные предельные отклонения по Н14, h14, ±IT14/2

					ДВ-15.100.00.00 ВО				
					Дозатор воды 150л	Лит.		Масса	Масштаб
									1:10
						Лист 1		Листов 1	
						ТензоТехСервис тел/факс: (843)554-45-45 сайт: Тензотехсервис.РФ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Соловьев		25.03.2021					
Пров.		Соловьев							
Т. контр.		Усманов							
Н. контр.									
ГИП		Гизятуллин			Схема				
Утв.		Романов							